



istn. RG w korytarzy
na parterze



proj. zasilanie YDY 5x10mm², I_{ok} 10mb
z RG w miejsce istniejącego

SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY TP

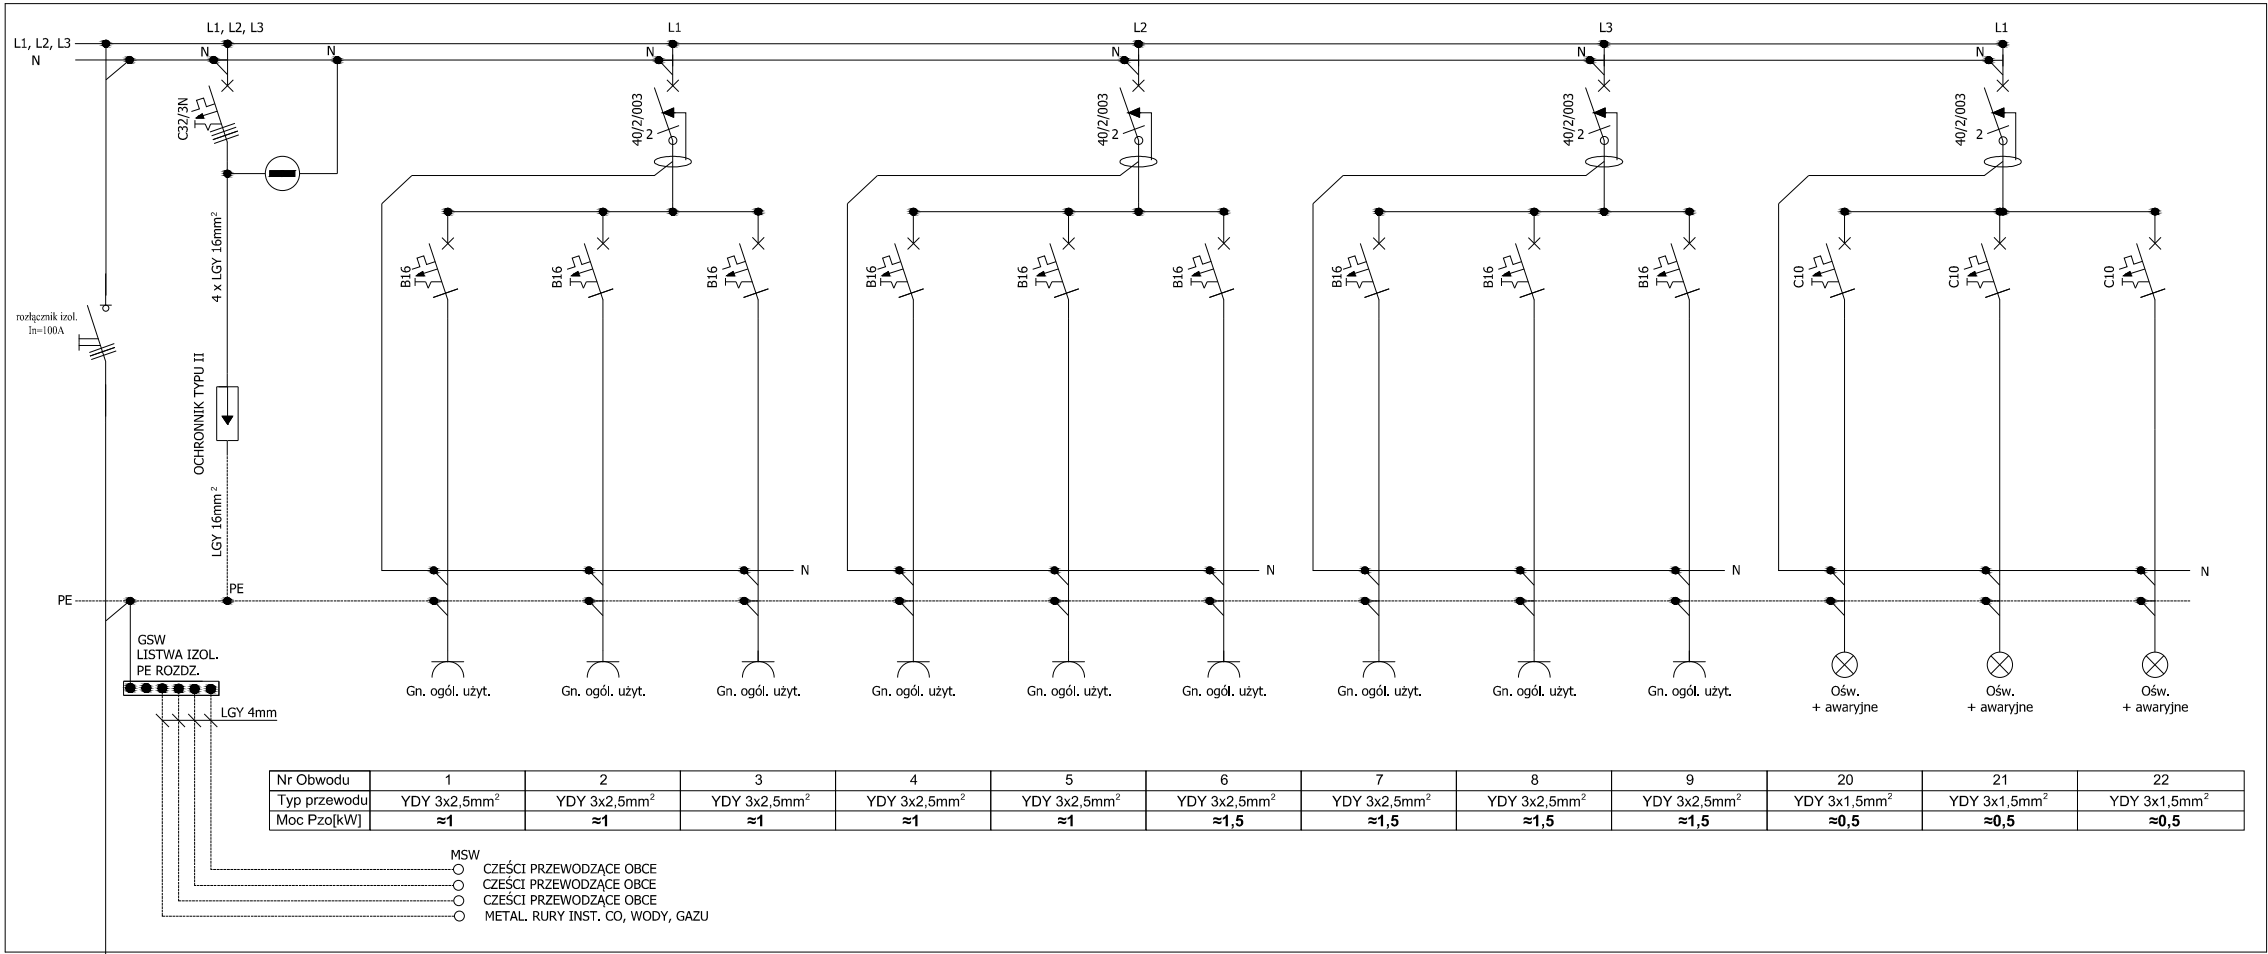

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA
POPRAZ STOSOWANIE OGRÓDZEŃ I OBUDÓW O
ODPOWIEDNIM IP NA CZĘŚCIA CZYNNYCH.
OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PRZY USZKODZENIU
POPRAZ SZYBKIE SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
ZASILANIA W CZASIE 0,4 i 0,2s W UKŁADZIE SIECI TN-C-S

LEGENDA:

Pz - MOC ZAINSTALOWANA TABLICY.
k - WSPÓŁCZYNNIK JEDNOCZESNOŚCI TABLICY.
Pobl - MOC OBLICZONA TABLICY.
Pzo - MOC ZAINSTALOWANA POSZCZEGÓLNYCH OBWODÓW.

UWAGI:

- OBUDOWE ROZDZIELNICY POŁĄCZYĆ Z ŻYŁĄ PE.
- OBOWIĄZKOWO OPISAĆ OBWODY ROZDZIELNI
NA WEWNĘTRZNEJ STRONIE DRZWIČEK TABLICY.
- OBOUDOWE ROZDZIELNICY TP MONTOWAĆ WEDŁUG ZALECEŃ PRODUCENTA
(ZWŁASZCZA PRZESTRZEGAĆ MOMENTÓW DOKRĘCEŃ OBUDOWY).
- NA WSZYSTKIE APARATY ZASTOSOWAĆ OSŁONY IZOLACYJNE.
- OKABŁOWANIE W WNĘTRZU ROZDZIELNICY TB PROWADZIĆ ESTETYCZNIE.
PRZEWODY I KABELE ELEKTRYCZNE OBOWIĄZKOWO OZNACZYĆ.

PRACOWNIA Biuro Projektów

Nazwa i adres obiektu

Przebudowa części pomieszczeń Żłobka Publicznego nr 7
przy ul. Podhalańskiej 1-3 w Szczecinie

tytuł rys.

SCHEMAT ROZDZIELNI TP

imię i nazwisko			podpis
Projektant	Leon Zuń upr. bud. nr 299/Sz/83		
Sprawdzający	inż. Sławomir Sarosiek upr. bud. nr 65/64		
data	stadium	branża	
04.2019	Projekt wykonawczy	ELEKTRYCZNA	rys. nr 2E